




**EC1000**  
**Energy Box**  
**Quick Start Guide**

© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1224-100G  
Printing Date: 04/2012

- Package Contents**
- 1 EC1000 Energy Box
  - 1 Power Adapter
  - 1 Mounting Kit
  - 4 RJ-45 Cables
  - 1 CD ROM (Manual, eco Sensors Software)
  - 1 User Instructions

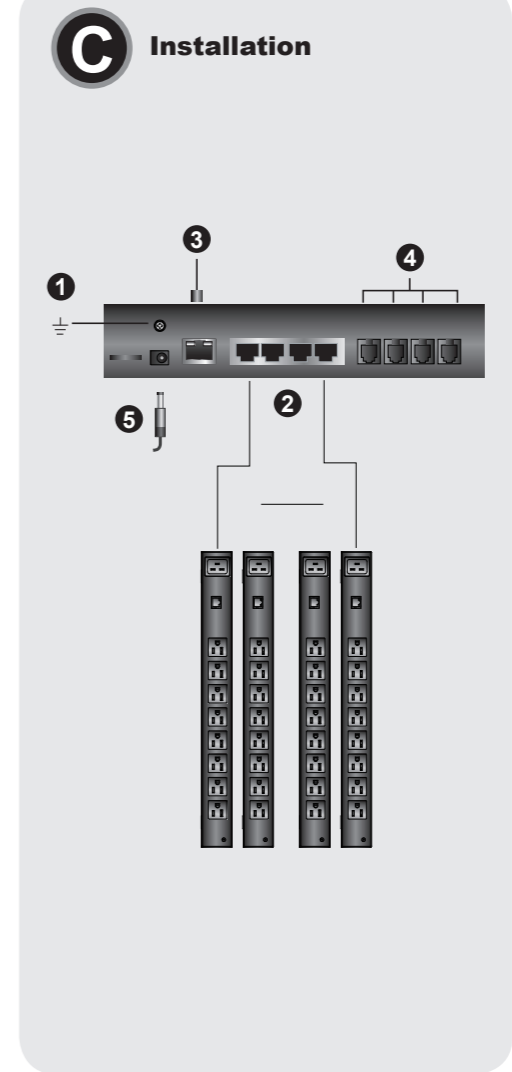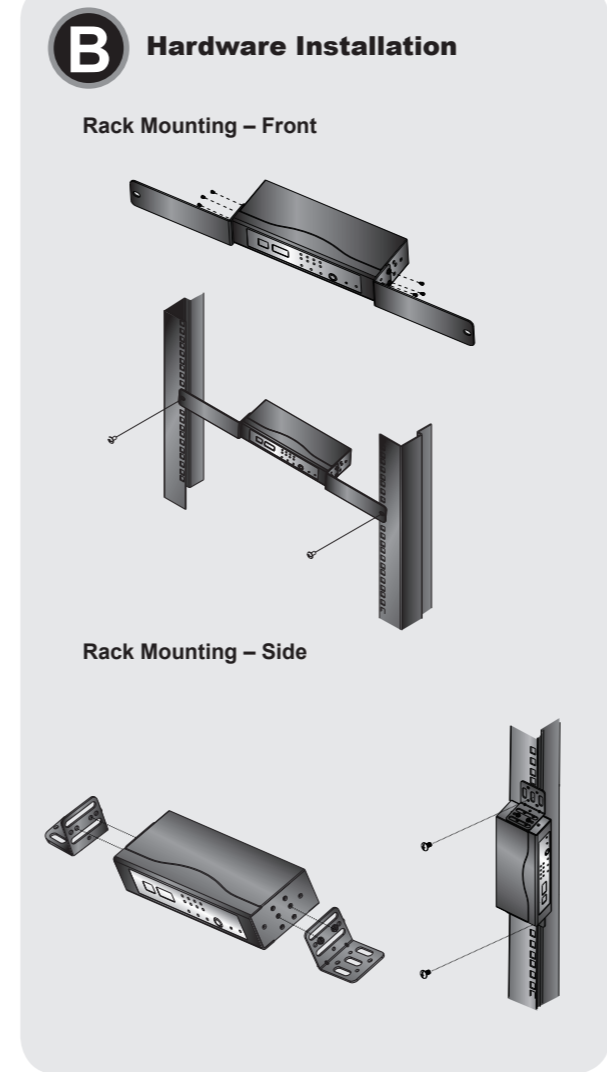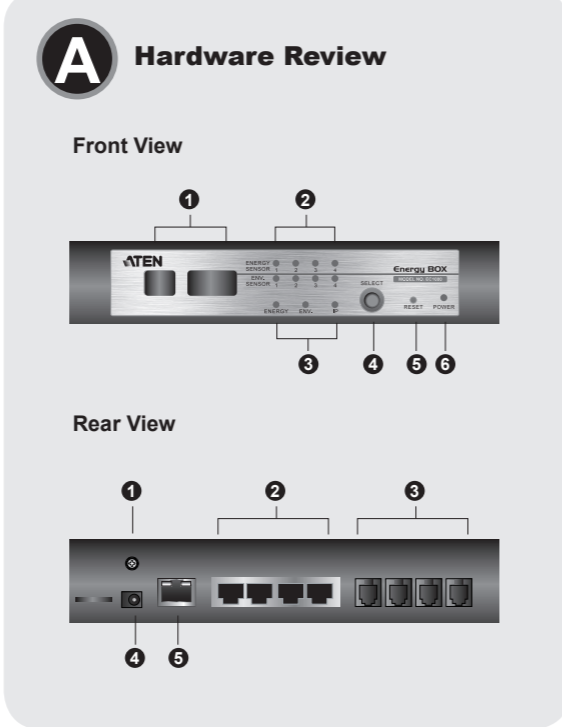

**Online Registration**  
International:  
<http://support.aten.com>

**North America:**  
[http://www.aten-usa.com/product\\_registration](http://www.aten-usa.com/product_registration)

**Technical Phone Support**  
International:  
886-2-86926959

**North America:**  
1-888-999-ATEN Ext: 4988

**United Kingdom:**  
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

有毒有害物質成分					
零件名稱	鉛	汞	六价鉻	多環芳烴	多溴二苯醚
電源開關	○	○	○	○	○
控制開關	○	○	○	○	○

○ 表示該有毒有害物質在該零件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006規定的限量要求之下。  
● 表示符合歐盟的豁免條款，但該有毒有害物質至少在該零件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。  
×：表示該有毒有害物質至少在該零件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

All information, documentation, and specifications contained in this media are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website to find the most up to date version.

## EC1000 Energy Box Quick Start Guide

### Requirements

- Energy PDU
- Environmental Sensors EA1140, EA1240, EA1340 to monitor environmental data with the EC1000 Energy Box
- One Cat 5e Ethernet cable to connect the EC1000 to the local area network
- Browsers accessing the EC1000 must support SSL 128 bit encryption

### Hardware Review

#### Front View

1. Readout Section
2. Energy and Environmental Sensor LEDs
3. Selection LED
4. Select Button
5. Reset Switch
6. Power LED

#### Rear View

1. Grounding Terminal
2. Energy Sensor Ports
3. Environment Sensor Ports

4. Power Jack
5. LAN Port

### Hardware Installation

The EC1000 can be mounted in a 19" (1U) rack or in an 0U configuration mounted to the side of the rack.

#### Rack Mounting – Front / Rear

1. Use 3 M3 x 8 Phillips hex head screws supplied with the rack mounting kit to screw the rack mounting brackets into the sides near the front/rear of the unit.
2. Position the unit in the front of the rack and align the holes in the mounting brackets with the holes in the rack.
3. Screw the mounting brackets to the rack.

#### Rack Mounting – Side

1. Use 2 M3 x 8 Phillips hex head screws supplied with the rack mounting kit to screw the rack mounting brackets into the sides at the middle of the unit.
2. Position the unit on the outer front of the rack and align the holes in the mounting brackets with the holes in the rack.
3. Screw the mounting brackets to the rack.

### Installation

To set up your EC1000 Energy Box installation, refer to the installation diagram (the numbers in the diagram correspond to the numbered steps), and do the following:

1. Use a grounding wire to ground the EC1000 by connecting one end of the wire to its grounding terminal, and the other end of the wire to a suitable grounded object.  
**Note:** Do not omit this step. Proper grounding helps to prevent damage to the unit from surges or static electricity.
2. For each Energy PDU you want to connect, use a RJ-45 cable included with the package to connect from the EC1000 Energy Box Energy Box to the Energy PDUs.
3. Plug the cable that connects the EC1000 Energy Box to the LAN into the EC1000's LAN port.
4. If you are using sensors with your EC1000 Energy Box installation, connect them to the rear environmental sensor ports.  
**Note:** Sensors are optional.
5. Connect the EC1000's power adapter to an AC power source.

### Operation

EC1000 Energy Box provides several methods to access and manage

your installation: Front Panel, Browser, eco Sensors (Energy Management Software), and SNMP.

#### Front Panel Operation

The EC1000 front panel display is controlled by the Select pushbutton. The Select pushbutton cycles through the energy ports, environmental ports, and IP Address, displaying relevant information about each selection in the Port LED, and Data LED displays.

#### Browser Operation

- To operate the EC1000 from an Internet browser, begin by logging in:
1. Open your browser and specify the IP address of the EC1000 you want to access in the browser's URL location bar.  
**Note:** You can get the IP address from the EC1000 administrator, or see the "IP Address Determination" section of the user manual. (Default IP Address: 192.168.0.60)
  2. If a Security Alert dialog box appears, accept the certificate – it can be trusted. The Login page appears.
  3. Provide a valid Username and Password, and select your language.  
**Note:** If you are logging in for the first time, use the default Username: administrator; and the default Password: password.
  4. Then Click Login to bring up the browser Main Page.

## EC1000 Energy Box Guide de démarrage rapide

### Configuration minimale

- Unité d'alimentation Energy PDU
- Capteurs environnementaux EA1140, EA1240, EA1340 destinés à surveiller les données environnementales avec l'unité Energy Box EC1000
- Un câble Ethernet de catégorie 5e pour connecter l'unité EC1000 au réseau local
- Les navigateurs accédant à l'unité EC1000 doivent prendre en charge le cryptage SSL 128 bits

### Description du matériel

#### Vue avant

1. Section d'affichage
2. Voyants des capteurs d'énergie et des capteurs environnementaux
3. Voyant de sélection
4. Bouton de sélection
5. Bouton de réinitialisation
6. Voyant d'alimentation

#### Vue arrière

1. Prise de terre
2. Ports capteurs d'énergie
3. Ports capteurs
4. Prise d'alimentation
5. Port LAN

### Installation du matériel

L'unité EC1000 peut être installée dans un bâti de 19" (1U) ou dans un emplacement 0U sur le côté du bâti.

#### Montage sur bâti – Fixation avant/arrière

1. Utilisez les 3 vis cruciformes à têtes hexagonales M3 x 8 fournies avec le kit de montage sur bâti pour visser les supports de montage sur bâti aux côtés de l'appareil, à l'avant et à l'arrière.
2. Positionnez l'appareil sur l'avant du bâti et alignez les trous se trouvant dans les supports de montage avec les trous situés dans le bâti.
3. Vissez les supports de fixation sur le bâti.

#### Montage sur bâti – Fixation latérale

1. Utilisez les 2 vis cruciformes à têtes hexagonales M3 fournies avec le kit de montage sur bâti pour visser les supports de montage sur bâti sur les côtés de l'appareil, au milieu.
2. Positionnez l'appareil sur la partie avant extérieure du bâti et alignez les trous se trouvant dans les supports de montage avec les trous situés dans le bâti.
3. Vissez les supports de fixation sur le bâti.

### Installation

Pour configurer et installer votre unité Energy Box EC1000, consultez le schéma d'installation (les chiffres indiqués sur le schéma correspondent au

- numéro des étapes), et procédez comme suit :
1. Pour mettre l'unité EC1000 à la terre, reliez une extrémité du câble à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet correctement mis à la terre.  
**Remarque :** ne sautez pas cette étape. Une mise à la terre correcte protège l'appareil de l'électricité statique et des surtensions.
  2. Pour chaque unité d'alimentation Energy PDU que vous souhaitez connecter, utilisez l'un des câbles RJ-45 fournis pour réaliser la connexion entre l'unité Energy Box EC1000 et les unités d'alimentation Energy PDU.
  3. Branchez le câble qui relie l'unité Energy Bo EC1000 au réseau LAN dans le port LAN de l'unité EC1000.
  4. Si vous utilisez des capteurs dans l'installation de votre unité Energy Box EC1000, connectez-les sur les ports pour capteurs environnementaux situés à l'arrière.  
**Remarque :** Les capteurs sont facultatifs.
  5. Connectez l'adaptateur secteur de l'unité EC1000 à une source d'alimentation CA.

### Fonctionnement

L'unité Energy Box EC1000 offre plusieurs méthodes permettant d'accéder à votre installation et de la gérer : Par le panneau avant, par navigateur, par le logiciel de gestion de l'énergie eco Sensors et par SNMP.

#### Utilisation du panneau avant

L'affichage du panneau avant de l'unité EC1000 est commandé à l'aide du

bouton de sélection. Le bouton de sélection permet de faire défiler les ports d'énergie, les ports environnementaux et l'adresse IP. Des informations concernant chaque sélection sont alors affichées grâce au voyant de port et au voyant de données.

#### Utilisation avec le navigateur

- Pour utiliser l'unité EC1000 à l'aide d'un navigateur Internet, commencez par vous connecter :
1. Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse IP de l'unité EC1000 à laquelle vous voulez accéder dans la barre d'adresses URL du navigateur.  
**Remarque :** vous pouvez obtenir l'adresse IP auprès de l'administrateur de l'unité EC1000 ou consulter la section « Détermination de l'adresse IP » du manuel d'utilisation. (Adresse IP par défaut : 192.168.0.60)
  2. Si une boîte de dialogue d'alerte de sécurité apparaît, acceptez le certificat : vous pouvez vous y fier. La page de connexion s'affiche :
  3. Renseignez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et sélectionnez votre langue.  
**Remarque :** si vous vous connectez pour la première fois, indiquez le nom d'utilisateur par défaut administrator, et le mot de passe par défaut password.
  4. Ensuite, cliquez sur Login (Connexion) pour faire apparaître la page principale dans le navigateur.

## EC1000 Energy Box Kurzanleitung

### Voraussetzungen

- Energy-PDU
- Umgebungssensoren EA1140, EA1240, EA1340 zur Überwachung der Umgebungsparameter mit der EC1000 Energy-Box
- Ein Kat. 5e-Ethernet-Kabel zur Verbindung der EC1000 mit dem lokalen Netzwerk
- Der Web-Browser, der auf die EC1000 zugreifen soll, muss eine SSL-Verschlüsselung mit 128 Bit unterstützen

### Hardwareübersicht

#### Vorderseitige Ansicht

1. Readout-Abschnitt
2. LED-Anzeigen für Stromversorgung und Umgebungssensoren
3. Auswahl-LED-Anzeige
4. Auswahl Taste
5. Schalter zum Zurücksetzen
6. LED-Betriebsanzeige

#### Rückseitige Ansicht

1. Erdungsanschluss
2. Energiesensorenports
3. Sensorports
4. Stromeingangsbuchse
5. LAN-Port

### Hardware installieren

Sie können die EC1000 in einen 19-Zoll-Schrank (1U) einbauen oder seitlich am Rack in einer 0U-Konfiguration montieren.

#### Rack-Montage – Vorder-/Rückseite

1. Verwenden Sie 3 der zum Rack-Montagekit mitgelieferten M3 x 8-Kreuzschlitzschrauben, um die beiden Halterungen an der Seite nahe der vorder- bzw. rückseitigen Abdeckung zu befestigen.
2. Setzen Sie das Gerät von vorne in das Rack ein. Richten Sie dabei die Löcher in den Halterungen mit denen des Racks aus.
3. Verschrauben Sie die Halterungen am Rack.

#### Rack-Montage – Seite

1. Verwenden Sie 2 der mitgelieferten M3 x 8-Kreuzschlitzschrauben, um die beiden Halterungen seitlich an der Geräte mitte zu befestigen.
2. Halten Sie das Gerät außen an der Vorderseite an das Rack. Richten Sie dabei die Löcher in den Halterungen mit denen des Racks aus.
3. Verschrauben Sie die Halterungen am Rack.

### Installation

Zur Installation der EC1000 Energy-Box, siehe das Installationsdiagramm (die Nummern im folgenden Diagramm entsprechen der Reihenfolge). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erden Sie die EC1000 mithilfe eines Erdleiters. Verbinden Sie dazu das eine Ende des Leiters mit der Erdungsschelle und das andere Ende mit

- einem geerdeten Gegenstand.  
**Hinweis:** Überspringen Sie diesen Schritt keinesfalls. Eine ordnungsgemäße Erdung schützt das Gerät vor Spannungsspitzen und statischer Elektrizität.
2. Verwenden Sie für jede anzuschließende Energy PDU eines der mitgelieferten RJ-45-Kabel, und verbinden Sie die EC1000 Energy-Box mit den Energy PDUs.
3. Verbinden Sie die EC1000 Energy-Box mit Ihrem lokalen Netzwerk. Verbinden Sie dazu das Netzwerkabel mit dem LAN-Anschluss der EC1000.
4. Wenn Sie in Ihrer EC1000 Energy-Box-Installation außerdem Sensoren verwenden möchten, schließen Sie diese auf den entsprechenden Ports auf der Geräte rückseite an.  
**Hinweis:** Die Sensoren sind optional.
5. Verbinden Sie das Netzteil der EC1000 mit dem Wechselstromnetz.

### Bedienung

Sie können auf die EC1000 Energy-Box folgendermaßen zugreifen und die Installation verwalten: Vorderseitiges Bedienfeld, Browser, eco Sensors-Software zur Verwaltung der Stromversorgung und SNMP.

#### Bedienung über das vorderseitige Bedienfeld

Das Display auf der Vorderseite der EC1000 wird über die Taste Select gesteuert. Die Drucktaste Select schaltet bei mehrfachem Betätigen zwischen den Stromversorgungs- und Umgebungsports sowie IP-Adresse

um. Dabei werden bei jeder Auswahl entsprechende Informationen in den Port- und Daten-LED-Displays angezeigt.

#### Verwaltung per Web-Browser

- Um die EC1000 über einen Web-Browser zu bedienen, müssen Sie sich zunächst anmelden:
1. Öffnen Sie Ihren Web-Browser, und geben Sie in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse der EC1000 ein, die Sie verwalten möchten.  
**Hinweis:** Sie können die IP-Adresse bei Ihrem EC1000-Administrator erfragen oder im Abschnitt „IP Address Determination“ (IP-Adresse feststellen) des Benutzerhandbuchs nachsehen, wie Sie sie anderweitig herausfinden können. (Voreingestellte IP-Adresse: 192.168.0.60)
  2. Falls ein Sicherheitshinweis erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat – es ist vertraulich. Ein Anmeldebildschirm erscheint:
  3. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein, und wählen Sie Ihre Sprache aus.  
**Hinweis:** Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, lautet der voreingestellte Benutzername: administrator; das Standardkennwort lautet: password.
  4. Klicken Sie anschließend auf Anmelden, um das Hauptmenü zu öffnen.

## EC1000 Bloque de energia Energy Box Guía rápida

### Requisitos

- PDU de administración de energía
- Sensores ambientales EA1140, EA1240, EA1340 para poder monitorizar los datos ambientales con el Energy Box EC1000
- Un cable Ethernet de Cat. 5e para conectar el EC1000 a la red de área local
- El navegador

### Presentación del hardware

#### Vista frontal

1. Sección de lectura
2. Indicadores LED de los sensores de energía y ambientales
3. Indicador LED de selección
4. Botón de selección
5. Interruptor de reseteo
6. Indicador LED de alimentación

#### Vista posterior

1. Toma de tierra
2. Puertos para sensores de energía
3. Puertos para sensores
4. Entrada de alimentación

5. Puerto LAN

### Instalar el hardware

El EC1000 se puede instalar en un rack de 19 pulgadas (1U) o en una configuración 0U en el lateral del rack.

#### Montaje en rack – Fijación frontal/posterior

1. Utilice 3 de los tornillos de estrella M3 x 8 incluidos para atornillar las escuadras para montaje en rack en los lados, cerca del panel anterior/posterior de la unidad.
2. Coloque la unidad en la parte delantera del rack y alinee los agujeros en las escuadras con los agujeros del rack.
3. Atornille las escuadras al rack.

#### Montaje en rack – Fijación lateral

1. Utilice 2 de los tornillos de estrella M3 x 8 incluidos para atornillar las escuadras en el medio de los laterales de la unidad.
2. Coloque la unidad en la parte exterior delantera del rack y alinee los agujeros en las escuadras con los agujeros del rack.
3. Atornille las escuadras al rack.

### Instalación

Para instalar el EC1000 Energy Box, véase el diagrama de instalación (los

- números del diagrama corresponden a los diferentes pasos a seguir) y proceda como se indica a continuación:
1. Emplee un conductor de tierra para conectar el EC1000 a tierra. Para ello, conecte un extremo del conductor al terminal de tierra del equipo y el otro extremo a un objeto ya puesto a tierra.  
**Nota:** no omita este paso. Una conexión correcta a tierra protege a la unidad de la electricidad estática y de las subidas de tensión.
  2. Para cada PDU que desee conectar, emplee un cable RJ-45 incluido y conecte el EC1000 Energy Box a las unidades Energy PDU.
  3. Enchufe el cable que conectará el EC1000 Energy Box a la red informática en el puerto LAN del EC1000.
  4. Si desea utilizar sensores en su instalación del EC1000 Energy Box, conéctelos a los puertos para sensores ambientales en el panel posterior.  
**Nota:** Los sensores son opcionales.
  5. Conecte el adaptador de alimentación del EC1000 a una toma eléctrica.

### Funcionamiento

El EC1000 Energy Box ofrece varios métodos para acceder a y para administrar su instalación: panel frontal, navegador, software eco Sensors (de administración de energía) y SNMP.

#### Manejo desde el panel frontal

La pantalla del panel frontal del EC1000 se controla con el pulsador de

selección Select. El pulsador Select sirve para conmutar cíclicamente entre los puertos de suministro de energía y de los ambientales así como la dirección IP, mostrando información correspondiente sobre cada selección en las pantallas de indicadores LED de puertos y de datos.

#### Control a través del navegador

- Para utilizar el EC1000 mediante un navegador Web, empiece por conectarse:
1. Abra el navegador Web e indique la dirección IP del EC1000 en la barra de direcciones URL del navegador.  
**Nota:** Puede pedirle la dirección IP a su administrador del EC1000 o consultar el capítulo "IP Address Determination" (Determinar la dirección IP) del manual del usuario para averiguar cómo determinarla. (Dirección IP predeterminada: 192.168.0.60)
  2. En caso de que aparezca un cuadro de diálogo "Advertencia de seguridad", acepte el certificado. Aparecerá la página de inicio de sesión:
  3. Escriba un nombre de usuario y una contraseña válidos y seleccione su idioma.  
**Nota:** Si se va a conectar por primera vez, el nombre de usuario predeterminado es: administrator; y la contraseña predeterminada es: password.
  4. Haga clic en Iniciar sesión para abrir la página principal.

#### Funcionamiento dal pannelo anteriore

Il display del pannelo frontale dell'EC1000 è comandato dal pulsante Select. Il pulsante Select passa ciclicamente le porte energetiche, ambientali e dell'indirizzo IP, visualizzando le informazioni rilevanti su ciascuna selezione nei LED Port e Data.

#### Funcionamiento tramite browser

- Per utilizzare l'EC1000 tramite un browser Internet, iniziare effettuando il login:
1. Aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP dell'EC1000 a cui si vuole accedere.  
**Nota:** per reperire l'indirizzo IP dell'EC, rivolgersi all'amministratore o consultare la sezione "Determinare l'indirizzo IP" del manuale dell'utente. (Indirizzo IP predefinito: 192.168.0.60)
  2. Quando apparirà la finestra di dialogo Security Alert (Avviso di Sicurezza), accettare la certificazione – è affidabile. Apparirà una pagina di login:
  3. Immettere nome utente e password validi e scegliere la lingua.  
**Nota:** se si sta effettuando il primo accesso, utilizzare il Nome utente predefinito: administrator (amministratore) e la password predefinita: password.
  4. Fare poi clic su Login per accedere alla pagina principale del browser.

- all'illustrazione nella (i numeri nella figura corrispondono ai vari passi delle istruzioni) e procedere come segue:
1. Utilizzare un filo apposito per mettere a terra l'EC1000, collegando un'estremità del filo al relativo terminale di messa a terra e l'altra a un oggetto adatto dotato di messa a terra.  
**Nota:** Non saltare questo passo. Un'appropriata messa a terra contribuisce a evitare i danni al dispositivo derivanti da picchi di tensione o elettricità statica.
  2. Per ciascuna Energy PDU da collegare, utilizzare un cavo RJ-45 incluso nella confezione per collegare l'Energy Box EC1000 alle Energy PDU.
  3. Collegare il cavo di connessione fra l'Energy Box EC1000 e la LAN alla porta LAN dell'Energy Box EC1000.
  4. Se l'installazione dell'Energy Box EC1000 impiega dei sensori, collegarli alle relative porte sul lato posteriore del dispositivo.  
**Nota:** i sensori sono opzionali.
  5. Collegare l'alimentatore dell'EC1000 a una fonte di alimentazione CA.

### Funzionamento

L'Energy Box EC1000 offre diversi metodi per accedere e gestire l'installazione: pannello anteriore, browser, eco sensori (Energy Management Software), e SNMP.

[www.aten.com](http://www.aten.com)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

[www.aten.com](http://www.aten.com)

EC1000 Energy Box   краткое руководство
<b>Требования</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>БРП Energy</li> <li>Датчики температуры и влажности EA1140, EA1240, EA1340 для отслеживания условий окружающей среды с помощью Energy Box EC1000</li> <li>Один Ethernet-кабель Cat 5e для подключения EC1000 к локальной сети</li> <li>Обозреватели, используемые для работы с EC1000, должны поддерживать 128-битное SSL-шифрование</li></ul>
<b>Обзор оборудования</b>
<b>Вид спереди</b>
<div> <div>1. Область считывания показаний</div> <div>2. Светодиоды датчиков энергосбережения и температуры/влажности</div> <div>3. Светодиоды выбора</div> <div>4. Кнопка выбора</div> <div>5. Кнопка сбрасывания</div> <div>6. Светодиод питания</div> </div>
<b>Вид сзади</b>
<div> <div>1. Клемма заземления</div> <div>2. Порты датчиков энегосбережения</div> <div>3. Порты датчиков</div> <div>4. Гнездо питания</div> <div>5. Порт LAN</div> </div>

EC1000 Caixa de energia  Guia de início rápido
<b>Requisitos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>PDU de energia</li> <li>Sensores ambientais EA1140, EA1240, EA1340 para monitorar dados ambientais com a caixa de energia EC1000</li> <li>Um cabo Ethernet Cat 5e para conectar a EC1000 à rede de área local</li> <li>Navegadores que acessam à EC1000 precisam suportar criptografia SSL de 128 bits</li></ul>
<b>Resenha de hardware</b>
<b>Vista frontal</b>
<div> <div>1. Seção de leitura</div> <div>2. LEDs dos sensores de energia e ambientais</div> <div>3. LED de seleção</div> <div>4. Botão de seleção</div> <div>5. Interruptor de reinicialização</div> <div>6. LED de energia</div> </div>
<b>Vista traseira</b>
<div> <div>1. Terminal de aterramento</div> <div>2. Portas para sensores de energia</div> <div>3. Portas para sensores ambientais</div> <div>4. Conector de alimentação</div> <div>5. Porta LAN</div> </div>

EC1000 エネルギーボックス クイックスタートガイド
<b>システム要件</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>エネルギーPDU</li> <li>エネルギーボックスEC1000で環境データを監視するための環境センサー EA1140, EA1240, EA1340</li> <li>EC1000をLANに接続するためのカテゴリ5eイーサネットケーブル1本</li> <li>EC1000にアクセスするブラウザはSSL 128-bit暗号化に対応したものをお使いください</li></ul>
<b>製品各部名称</b>
<b>フロントパネル</b>
<div> <div>1. 読み出しセッション</div> <div>2. エネルギー・環境センサーLED</div> <div>3. 選択LED</div> <div>4. 選択ボタン</div> <div>5. リセットスイッチ</div> <div>6. 電源LED</div> </div>
<b>リアパネル</b>
<div> <div>1. グランドターミナル</div> <div>2. エネルギーセンサーポート</div> <div>3. センサーポート</div> <div>4. 電源ジャック</div> <div>5. LANポート</div> </div>

EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드
<b>시스템要件</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>에너지 PDU</li> <li>환경 센서EA1140, EA1240, EA1340 는 EC1000 에너지 박스와 함께 환경적 데이터를 모니터링 합니다.</li> <li>하나의 Cat 5e 이더넷 케이블로 EC1000 로컬 지역 네트워크에 연결합니다.</li> <li>EC1000 접속 브라우저는 SSL 128 비트 암호를 지원해야 합니다.</li></ul>
<b>하드웨어 리뷰</b>
<b>전면부</b>
<div> <div>1. 판독 색선</div> <div>2. 에너지 및 환경 센서 LEDs</div> <div>3. 선택 LED</div> <div>4. 선택 버튼</div> <div>5. 리셋 스위치</div> <div>6. 전원 LED</div> </div>
<b>후면부</b>
<div> <div>1. 터미널 접지</div> <div>2. 에너지 센서 포트</div> <div>3. 센서 포트</div> <div>4. 전원 잭</div> <div>5. LAN 포트</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  安装卡
<b>Установка оборудования</b>
<div> <div>Устройство EC1000 может быть установлено в стойке 19" (1U) или в конфигурации 0U, сбоку стойки.</div> </div>
<b>Монтаж в стойке — спереди / сзади</b>
<div> <div>1. Используя 3 винта М3 x 8 с крестообразным шлицем из комплекта для монтажа в стойку, прикрутите монтажные кронштейны по бокам спереди или сзади устройства.</div> <div>2. Разместите устройство в передней части стойки и выровняйте отверстия на монтажных кронштейнах относительно отверстий в стойке.</div> <div>3. Прикрутите монтажные кронштейны к стойке.</div> </div>
<b>Монтаж в стойке — сбоку</b>
<div> <div>1.Используя 2 винта М3 x 8 с крестообразным шлицем из комплекта для монтажа в стойку, прикрутите монтажные кронштейны по бокам посередине устройства.</div> <div>2. Разместите устройство на внешней передней стороне стойки и выровняйте отверстия на монтажных кронштейнах относительно отверстий в стойке.</div> <div>3. Прикрутите монтажные кронштейны к стойке.</div> </div>

EC1000 Caixa de energia  Guia de início rápido
<b>Requisitos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>PDU de energia</li> <li>Sensores ambientais EA1140, EA1240, EA1340 para monitorar dados ambientais com a caixa de energia EC1000</li> <li>Um cabo Ethernet Cat 5e para conectar a EC1000 à rede de área local</li> <li>Navegadores que acessam à EC1000 precisam suportar criptografia SSL de 128 bits</li></ul>
<b>Resenha de hardware</b>
<b>Vista frontal</b>
<div> <div>1. Seção de leitura</div> <div>2. LEDs dos sensores de energia e ambientais</div> <div>3. LED de seleção</div> <div>4. Botão de seleção</div> <div>5. Interruptor de reinicialização</div> <div>6. LED de energia</div> </div>
<b>Vista traseira</b>
<div> <div>1. Terminal de aterramento</div> <div>2. Portas para sensores de energia</div> <div>3. Portas para sensores ambientais</div> <div>4. Conector de alimentação</div> <div>5. Porta LAN</div> </div>

EC1000 エネルギーボックス クイックスタートガイド
<b>ハードウェアセットアップ</b>
<div> <div>EC1000は19インチシステムラックには1U、またはラック側面には0Uでそれぞれマウントが可能です。</div> </div>
<b>ラックへのマウント - フロント/リア</b>
<div> <div>1. ラックマウントキットに付属しているM3x8プラスネジを3本使って、ラックマウント用ブラケットを製品のフロント/リアに近い側面にネジ止めてください。</div> <div>2. マウント用ブラケットの穴がラックの穴に合うように、ラックのフロントにおける製品の位置を決めてください。</div> <div>3. ネジを使ってマウント用ブラケットをラックに固定してください。</div> </div>
<b>ラックへのマウント - 側面</b>
<div> <div>1. ラックマウントキットに付属しているM3x8プラスネジを2本使って、ラックマウント用ブラケットを製品の側面中央にネジ止めてください。</div> <div>2. マウント用ブラケットの穴がラックの穴に合うように、ラックのフロント外側で製品の位置を決めてください。</div> <div>3. ネジを使ってマウント用ブラケットをラックに固定してください。</div> </div>

EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드
<b>하드웨어 설치</b>
<div> <div>EC1000은 19" (1U) 랙에 마운트 되거나, 또는 0U 구성이 탑재된 랙의 옆면에 마운트가 가능합니다.</div> </div>
<b>랙 마운팅 - 전면 / 후면</b>
<div> <div>1. 마운팅 키트에 포함되어 있는3 M3 x 8 필립스 헥스 헤드(Phillips hex head) 스크류를 이용하여 장비의 전면과 후면 가이더에 있는 옆면에 장착 브라켓에 설치합니다.</div> <div>2. 랙의 외부 전면에 장비를 배치하고 랙의 구멍과 장착 브라켓의 구멍을 정렬합니다.</div> <div>3. 랙에 장착 브라켓의 나사를 조입니다.</div> </div>
<b>랙 마운팅 - 옆면</b>
<div> <div>1. 마운팅 키트에 포함되어 있는2 M3 x 8 필립스 헥스 헤드(Phillips hex head) 스크류를 이용하여 장비의 중간에 있는 옆면에 장착 브라켓을 설치합니다.</div> <div>2. 랙의 외부 전면에 장비를 배치하고 랙의 구멍과 장착 브라켓의 구멍을 정렬합니다.</div> <div>3. 랙에 장착 브라켓의 나사를 조입니다.</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>硬件安装</b>
<div> <div>EC1000 Energy Box节能机可安装于19寸(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架侧边。</div> </div>
<b>机架安装— 正面 / 背面</b>
<div> <div>1. 使用安装配件内所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的两侧。</div> <div>2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。</div> <div>3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。</div> </div>
<b>机架安装— 侧面</b>
<div> <div>1. 使用安装配件内所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000两侧的中间处。</div> <div>2. 将EC1000置于机架外侧，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。</div> <div>3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外侧。</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  安装卡
<b>Установка</b>
<div> <div>Для установки Energy Box EC1000 ознакомьтесь со схемой установки (номера на схеме соответствуют шагам установки) и выполните следующие действия:</div> </div>
<div> <div>1. Воспользуйтесь заземляющим проводом для заземления EC1000, присоединив один конец провода к клемме заземления, а другой конец - к пригодному заземленному предмету.</div> <div><b>Примечание.</b> Не пропускайте этот шаг. Надлежащее заземление защищает устройство от повреждений, вызываемых скачками напряжения или статическим электричеством.</div> <div>2. Для соединения Energy Box EC1000 и БРП Energy используйте кабели RJ-45 из комплекта.</div> <div>3. Подключите кабель, соединяющий Energy Box EC1000 с локальной сетью, в порт LAN устройства EC1000.</div> <div>4. Если с Energy Box EC1000 используются датчики, подключите их к расположенным на задней панели портам датчиков температуры и влажности.</div> <div><b>Примечание.</b> Датчики не входят в комплект.</div> <div>5. Подключите адаптер питания EC1000 к источнику переменного тока.</div> </div>
<b>Работа</b>
<div> <div>Energy Box EC1000 предлагает несколько вариантов управления: передняя панель, обозреватель, eco Sensors (программное обеспечение для управления энергопотреблением) и SNMP.</div> </div>

EC1000 Energy Box  安装卡
<b>Установка</b>
<div> <div>1. Utilize um fio de aterramento para aterrar a EC1000, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.</div> <div><b>Observação:</b> Não omita esta etapa. O aterramento adequado previne danos à unidade resultantes de surtos elétricos ou de eletricidade estática.</div> <div>2. Para cada PDU de energia que deseja conectar, use um cabo RJ-45 incluído com o pacote para realizar a conexão da caixa de energia EC1000 com as PDUs de energia.</div> <div>3. Conecte o cabo de interconexão da caixa de energia EC1000 à porta LAN da EC1000.</div> <div>4. Se estiver usando sensores com a instalação da caixa de energia EC1000, conecte-os às portas traseiras para sensores ambientais.</div> <div><b>Observação:</b> Os sensores são opcionais.</div> <div>5. Conecte o adaptador de energia da EC1000 a uma fonte de energia AC</div> </div>
<b>Operação</b>
<div> <div>A caixa de energia EC1000 oferece diversos métodos para acessar e gerenciar sua instalação: Painel frontal, navegador, eco Sensors (software de gerenciamento de energia) e SNMP.</div> </div>

EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드
<b>하드웨어 설치</b>
<div> <div>1. 접지선의片側를그라운드터미널에、もう片側를適切な接地物にそれぞれ接続して、EC1000を接地してください。</div> <div><b>注意:</b> この手順は省略しないでください。適切に接地することで、サージや静電気による損傷からお使いの製品を守ることができま</div> <div>2. 接続するエネルギーPDUそれぞれに対して、製品パッケージに同梱されているRJ-45ケーブルを使ってエネルギーボックスEC1000とEnergy PDUを接続してください。</div> <div>3. エネルギーボックスEC1000をLANに接続するケーブルを、EC1000のLANポートにつないでください。</div> <div>4. EC1000でセンサーを使用する場合は、各センサーを製品リア側の環境センサーポートに接続してください。</div> <div><b>注意:</b> センサーはオプションです。</div> <div>5. EC1000の電源アダプターをAC電源に接続してください。</div> </div>
<b>操作方法</b>
<div> <div>エネルギーボックスEC1000は、フロントパネル、ブラウザ、eco Sensor(エネルギー管理ソフトウェア)、SNMPといった複数の方法でアクセスや管理を行うことができます。</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  安装卡
<b>Установка</b>
<div> <div>1. Utilize um fio de aterramento para aterrar a EC1000, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.</div> <div><b>Observação:</b> Não omita esta etapa. O aterramento adequado previne danos à unidade resultantes de surtos elétricos ou de eletricidade estática.</div> <div>2. Para cada PDU de energia que deseja conectar, use um cabo RJ-45 incluído com o pacote para realizar a conexão da caixa de energia EC1000 com as PDUs de energia.</div> <div>3. Conecte o cabo de interconexão da caixa de energia EC1000 à porta LAN da EC1000.</div> <div>4. Se estiver usando sensores com a instalação da caixa de energia EC1000, conecte-os às portas traseiras para sensores ambientais.</div> <div><b>Observação:</b> Os sensores são opcionais.</div> <div>5. Conecte o adaptador de energia da EC1000 a uma fonte de energia AC</div> </div>
<b>Operação</b>
<div> <div>A caixa de energia EC1000 oferece diversos métodos para acessar e gerenciar sua instalação: Painel frontal, navegador, eco Sensors (software de gerenciamento de energia) e SNMP.</div> </div>

EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드
<b>하드웨어 설치</b>
<div> <div>1. 접지선의片側를그라운드터미널에、もう片側를適切な接地物にそれぞれ接続して、EC1000を接地してください。</div> <div><b>注意:</b> この手順は省略しないでください。適切に接地することで、サージや静電気による損傷からお使いの製品を守ることができま</div> <div>2. 接続するエネルギーPDUそれぞれに対して、製品パッケージに同梱されているRJ-45ケーブルを使ってエネルギーボックスEC1000とEnergy PDUを接続してください。</div> <div>3. エネルギーボックスEC1000をLANに接続するケーブルを、EC1000のLANポートにつないでください。</div> <div>4. EC1000でセンサーを使用する場合は、各センサーを製品リア側の環境センサーポートに接続してください。</div> <div><b>注意:</b> センサーはオプションです。</div> <div>5. EC1000の電源アダプターをAC電源に接続してください。</div> </div>
<b>操作方法</b>
<div> <div>エネルギーボックスEC1000は、フロントパネル、ブラウザ、eco Sensor(エネルギー管理ソフトウェア)、SNMPといった複数の方法でアクセスや管理を行うことができます。</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div> <div>5. 重置開關</div> <div>6. 電源LED指示燈</div> </div>
<b>背視圖</b>
<div> <div>1. 接地線連接埠</div> <div>2. Energy PDU節能電源分配器連接埠</div> <div>3. 環境感測器連接埠</div> <div>4. 電源插孔</div> <div>5. 網路連接埠</div> </div>

EC1000 Energy Box  安装卡
<b>Установка</b>
<div> <div>1. Utilize um fio de aterramento para aterrar a EC1000, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.</div> <div><b>Observação:</b> Não omita esta etapa. O aterramento adequado previne danos à unidade resultantes de surtos elétricos ou de eletricidade estática.</div> <div>2. Para cada PDU de energia que deseja conectar, use um cabo RJ-45 incluído com o pacote para realizar a conexão da caixa de energia EC1000 com as PDUs de energia.</div> <div>3. Conecte o cabo de interconexão da caixa de energia EC1000 à porta LAN da EC1000.</div> <div>4. Se estiver usando sensores com a instalação da caixa de energia EC1000, conecte-os às portas traseiras para sensores ambientais.</div> <div><b>Observação:</b> Os sensores são opcionais.</div> <div>5. Conecte o adaptador de energia da EC1000 a uma fonte de energia AC</div> </div>
<b>Operação</b>
<div> <div>A caixa de energia EC1000 oferece diversos métodos para acessar e gerenciar sua instalação: Painel frontal, navegador, eco Sensors (software de gerenciamento de energia) e SNMP.</div> </div>

EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드
<b>하드웨어 설치</b>
<div> <div>1. 접지선의片側를그라운드터미널에、もう片側를適切な接地物にそれぞれ接続して、EC1000を接地してください。</div> <div><b>注意:</b> この手順は省略しないでください。適切に接地することで、サージや静電気による損傷からお使いの製品を守ることができま</div> <div>2. 接続するエネルギーPDUそれぞれに対して、製品パッケージに同梱されているRJ-45ケーブルを使ってエネルギーボックスEC1000とEnergy PDUを接続してください。</div> <div>3. エネルギーボックスEC1000をLANに接続するケーブルを、EC1000のLANポートにつないでください。</div> <div>4. EC1000でセンサーを使用する場合は、各センサーを製品リア側の環境センサーポートに接続してください。</div> <div><b>注意:</b> センサーはオプションです。</div> <div>5. EC1000の電源アダプターをAC電源に接続してください。</div> </div>
<b>操作方法</b>
<div> <div>エネルギーボックスEC1000は、フロントパネル、ブラウザ、eco Sensor(エネルギー管理ソフトウェア)、SNMPといった複数の方法でアクセスや管理を行うことができます。</div> </div>

EC1000 Energy Box  节能机快速安装卡
<b>系统需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU节能电源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。</li> <li>使用一条Cat 5e 以太网网络，以将EC1000节能机连接至局域网网络。</li> <li>访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。</li></ul>
<b>硬件检视</b>
<b>前视图</b>
<div> <div>1. 读取区</div> <div>2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯</div> <div>3. 选择LED指示灯</div> <div>4. 选择键</div> <div>5. 重置开关</div> <div>6. 电源LED指示灯</div> </div>
<b>背视图</b>
<div> <div>1. 接地线连接端口</div> <div>2. Energy PDU节能电源分配器连接端口</div> <div>3. 环境感应器连接端口</div> <div>4. 电源插孔</div> <div>5. 网络连接端口</div> </div>

EC1000 Energy Box  節能機快速安裝卡
<b>系統需求</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Energy PDU節能電源分配器。</li> <li>EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。</li> <li>使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。</li> <li>存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。</li></ul>
<b>硬體檢視</b>
<b>前視圖</b>
<div> <div>1. 讀取區</div> <div>2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈</div> <div>3. 選擇LED指示燈</div> <div>4. 選擇鍵</div></div>